


16.проспект Ленина, 2Г, строительство объектов культурно-оздоровительного назначения, участок: 34:35:030103:354

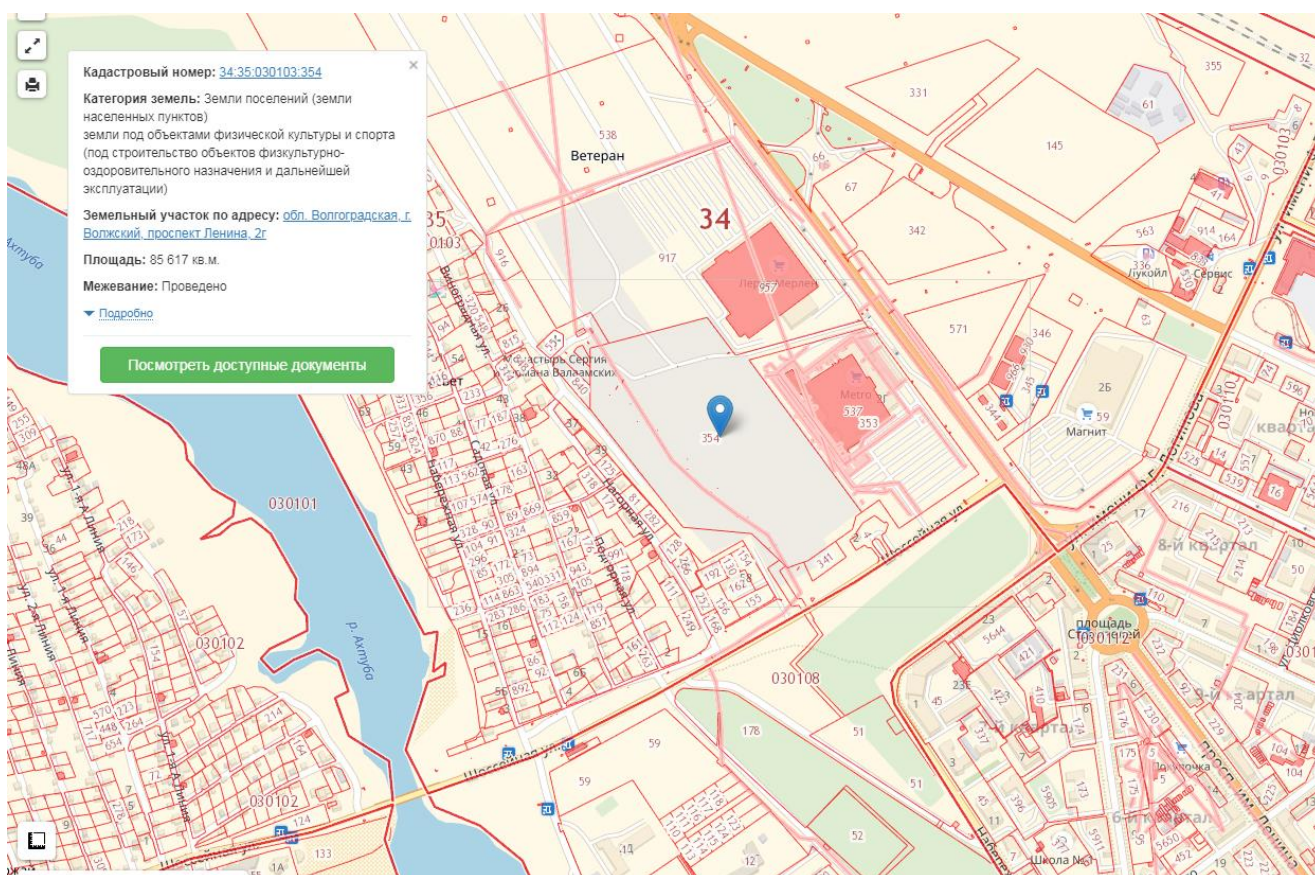

Возможные точки подключения:

Водоснабжение:

Точка подключения расположена к юго-востоку от границ земельного участка (ул.Шоссейная). Возможное водопотребление – 200м³/сут. Давление в точке присоединения – 2,5кг/см². Расстояние от точки подключения до границ земельного участка ≈80м.

Водоотведение:

1 вариант:

Самотечный коллектор Ду500мм. Точка подключения в районе пересечения ул.Логинова-ул.Горького. Возможный объем сброса стоков – 200м³/сут. Отметка лотка в точке подключения – 18,50. Расстояние от точки подключения до границ земельного участка ≈850м.

2 вариант:

Приемная камера канализационной насосной станции №4 (ул.Набережная). Возможный объем сброса стоков – 200м³/сут. Расстояние от точки подключения до границ земельного участка ≈850м.

Для организации водоотведения объекта необходимо строительство канализационной насосной станции объекта и системы самотечных и напорных коллекторов.

Точки подключения и параметры трубопроводов в точке подключения уточнить на стадии разработки проектно-сметной документации.