


**19.ул.Александрова, 52, строительство промышленных предприятий, участок:  
34:28:070005:229**

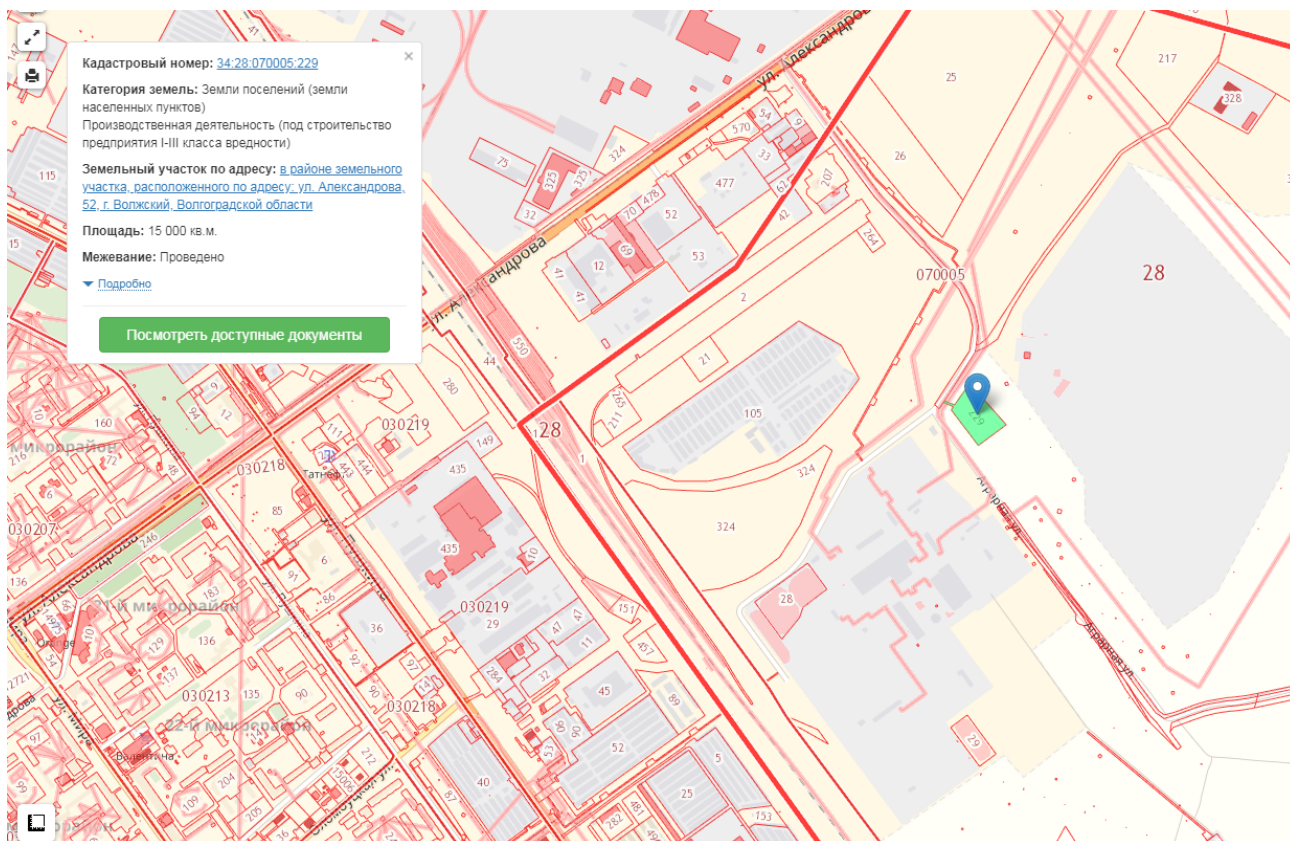

Возможные точки подключения:

Водоснабжение:

Точка подключения расположена в районе земельного участка. Возможное водопотребление – 100м<sup>3</sup>/сут. Давление в точке присоединения – 1,5-2,0кг/см<sup>2</sup>. Расстояние от точки подключения до границ земельного участка ≈10м.

При строительстве зданий и сооружений на земельном участке необходима организация санитарно- эксплуатационных зон водоводов не менее 10 в каждую сторону от стенки трубопроводов.

Водоотведение:

В непосредственной близости от земельного участка отсутствуют коммуникации системы централизованного водоотведения города находящиеся на эксплуатации МУП «Водоканал».

Ближайшая точка возможного подключения к централизованной системе водоотведения расположена на расстоянии 2,5км – приемная камера комплекса канализационных очистных сооружений. Для организации водоотведения объекта необходимо строительство локальной канализационной насосной станции объекта и напорных транспортирующих коллекторов.

Канализование объекта возможно путем устройства локального септика.

Точки подключения и параметры трубопроводов в точке подключения уточнить на стадии разработки проектно-сметной документации.