


**45. ул. Гидростроевская, 23, строительство объектов торговли с пунктом общепита,  
участок: 34:35:030106:4451**

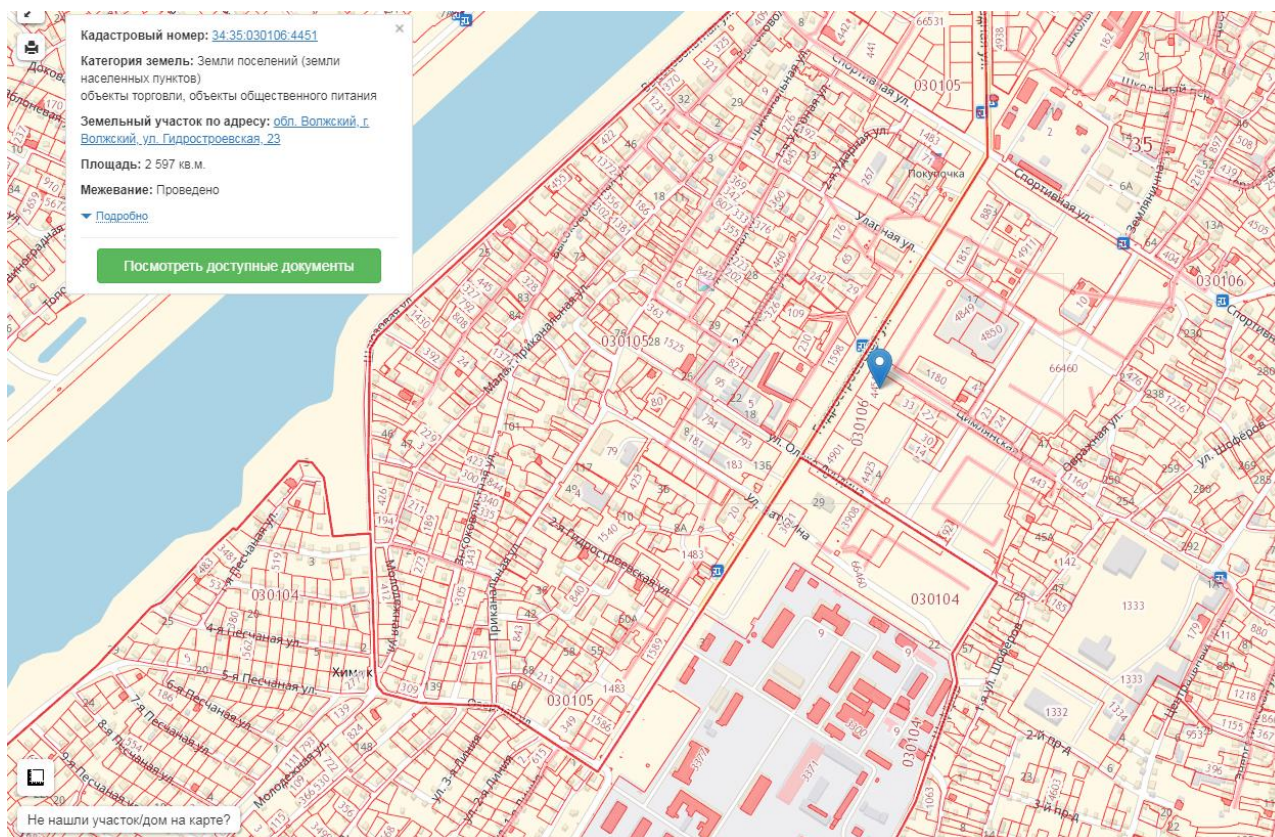

Возможные точки подключения:

**Водоснабжение:**

Точка подключения расположена в районе пересечения ул.Карбышева-ул.87-й Гвардейской (32 мкр.). Возможное водопотребление – 200м<sup>3</sup>/сут. Давление в точке присоединения – 3,5кг/см<sup>2</sup>. Расстояние от точки подключения до границ земельного участка ≈100м.

**Водоотведение:**

Самотечный коллектор Ду400мм. Точка подключения в районе пересечения: ул.Дружбы-ул.87-й Гвардейской. Возможный объем сброса стоков – 200м<sup>3</sup>/сут. Отметка лотка в точке подключения – 14,50. Расстояние от точки подключения до границ земельного участка ≈100м.

Точки подключения и параметры трубопроводов в точке подключения уточнить на стадии разработки проектно-сметной документации.